


附件1

## 10千伏及以下用电业务办理流程图

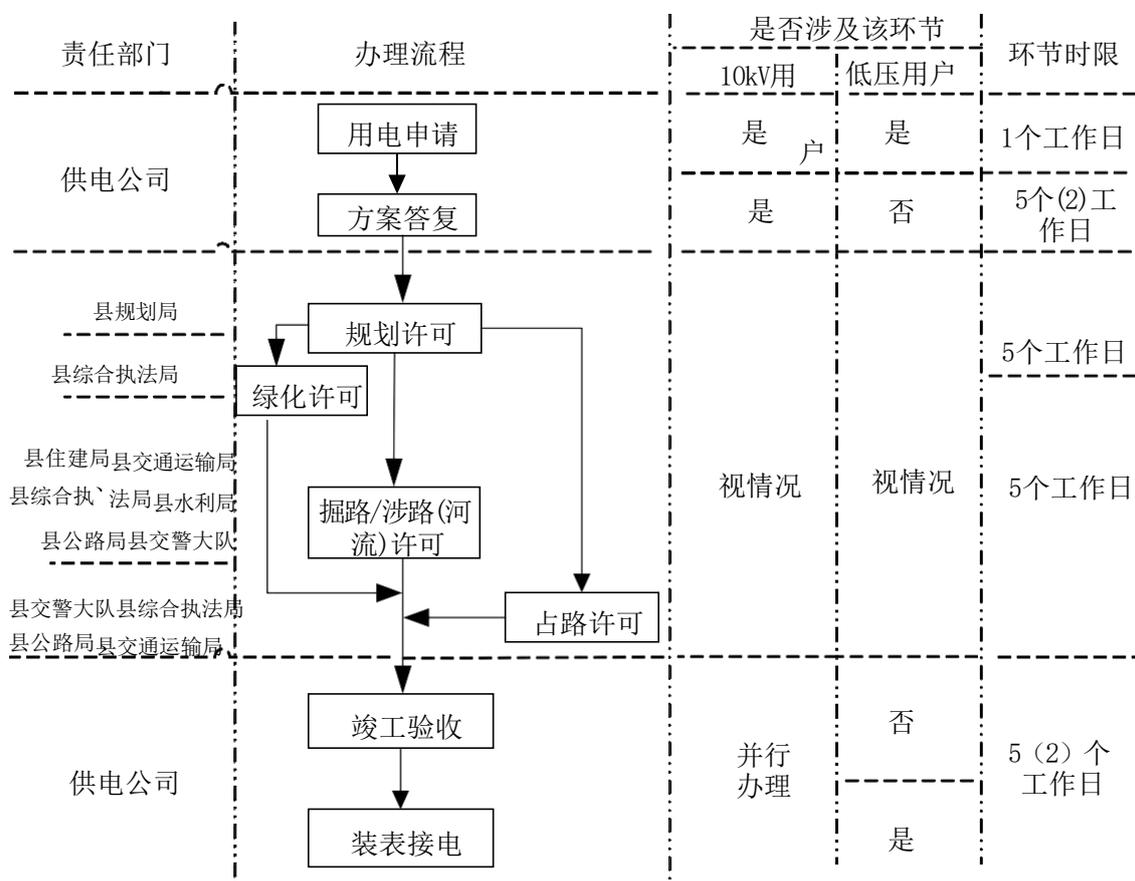

备注：

1. 有外线工程的低压用户方案答复环节时限为2个工作日。
2. 10千伏双电源用户方案答复环节时限为7个工作日；10千伏重要用户增加的设计审查和中间检查环节，答复时限分别为5个、3个工作日。